

Acta de la Junta Aclaratoria del Proceso de Licitación Pública Número DG-ITJMMPYH-046/18 -  
"ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO"

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 10:00 diez horas del día 03 tres de julio de 2018 dos mil dieciocho, se reunieron en la sala de juntas del Instituto Tecnológico José Mario Molina Pasquel y Henríquez (ITJMMPyH), sita en calle Rinconada del Agua No. 2811, Colonia Rinconada del Bosque CP 44530 de esta ciudad; por parte de la Unidad Centralizada de Compras del ITJMMPyH los **C.C. Ricardo Ramos Dueñas**, Director de Administración y Finanzas del ITJMMPYH, y **Julio César Jiménez Zermeño**, Comprador del ITJMMPYH; en representación del área requirente el **C. Álvaro Eduardo Papías Pinto**, en su carácter de Coordinador de Servicios Generales del ITJMMPYH; en representación del Titular del Órgano de Control el **C. Emmanuel Tonatiuh Medina Vázquez** en su carácter de Auditor del ITJMMPYH; así como los interesados: A efecto de dar trámite a la **primera y única** Junta Aclaratoria del Proceso Número **DG-ITJMMPYH-046/18**, en los términos de los artículos 62, 63 y 70 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios y los artículos 49, 51, 63, 65, 66, 96 de su Reglamento. La convocante declara que no se presentaron interesados a esta junta de aclaraciones.

Derivado de las preguntas realizadas por los interesados y con fundamento en el artículo 62 numeral 3 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como el Artículo 65 de su Reglamento. La convocante programa **VISITA A SITIO CON CARÁCTER DE OBLIGATORIA** a las instalaciones en donde se entregarán los equipos, con el objetivo de que los interesados vean los espacios físicos donde se instalarán.

Las visitas se realizarán en las siguientes direcciones, fechas y horarios:

Campus	Domicilio	Fecha y hora
Dirección General	Camino Arenero 1101, El Bajío, 45019 Zapopan, Jal.	Miércoles 04 de Julio de 2018 a las 16:00 horas.
Tamazula	Carretera Tamazula Santa Rosa 329, 49650 Tamazula de Gordiano, Jal.	Jueves 05 de Julio de 2018 a las 11:00 horas
El Grullo	Carretera el Grullo - Ejutla. Kilómetro 5, Puerta de Barro, 48740 El Grullo, Jal.	Viernes 06 de Julio de 2018 a las 12:00 horas
Puerto Vallarta	Corea del Sur 600, Lomas del Coapinole, 48338 Puerto Vallarta, Jal.	Lunes 09 de Julio de 2018 a las 12:00 horas

Cabe hacer mención, que los equipos, podrán adjudicarse por partidas a distintos licitantes, por lo que los interesados únicamente deberán realizar las visitas a sitio de las partidas en las que deseen participar.

La convocante informa a los interesados en participar en la licitación que el **acto de presentación y apertura de propuestas se pospuso al martes 10 de julio a las 15:00 horas**, mismo que se realizará en las nuevas instalaciones de la Dirección General: **Camino Arenero 1101, El Bajío, 45019 Zapopan, Jal.**

A continuación se da respuesta por parte de las áreas requirentes a las preguntas que se recibieron en tiempo y forma conforme a lo establecido en la convocatoria:

*Álvaro Eduardo Papías P.*


**RED DE CAMPUS EN JALISCO**

**DIRECCIÓN GENERAL**

Rinconada del Agua 2811, Col. Rinconada del Bosque,  
C.P. 44550, Guadalajara, Jalisco.

Tel: (33) 38 84 94 70

www.tecmm.edu.mx

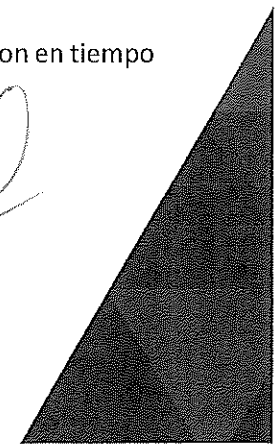


## ARTÍCULOS Y SERVICIOS PARA EL CUIDADO DEL HOGAR S.A. DE C.V.

1. En el tema de las Instalaciones, cada una de éstas es diferente y el material extra (Tuberías de cobre, cables, etc.) no está incluido en cada equipo, así que ¿Cuáles son las medidas que se necesitarán de estos "materiales extra" para poder realizar estas instalaciones, o sólo necesitan el equipo?

**Respuesta:** Los interesados deberán realizar visitas a las distintas instalaciones para revisar lugares de las instalaciones y puedan prever todo el material necesario, para el caso de la partida 08, en el Campus Tamazula actualmente se tienen instalados 35 condensadores con las características descritas en las bases de la presente licitación de marca Trane y modelo TTK518X10EAA, por lo que se solicita que el proveedor retire los equipos instalados actualmente e instale el nuevo condensador.

El proveedor podrá utilizar la instalación eléctrica, de gas y aceite de los equipos actuales, en caso de que alguno de los materiales actuales de instalación no se adapte al nuevo equipo, será responsabilidad del proveedor hacer la sustitución. El condensador instalado cuenta con una tubería de cobre para gas de 1/2", y una tubería para aceite de cobre de 3/8", se anexa imagen. En caso de ser necesario, se deberá cambiar también el control del equipo.

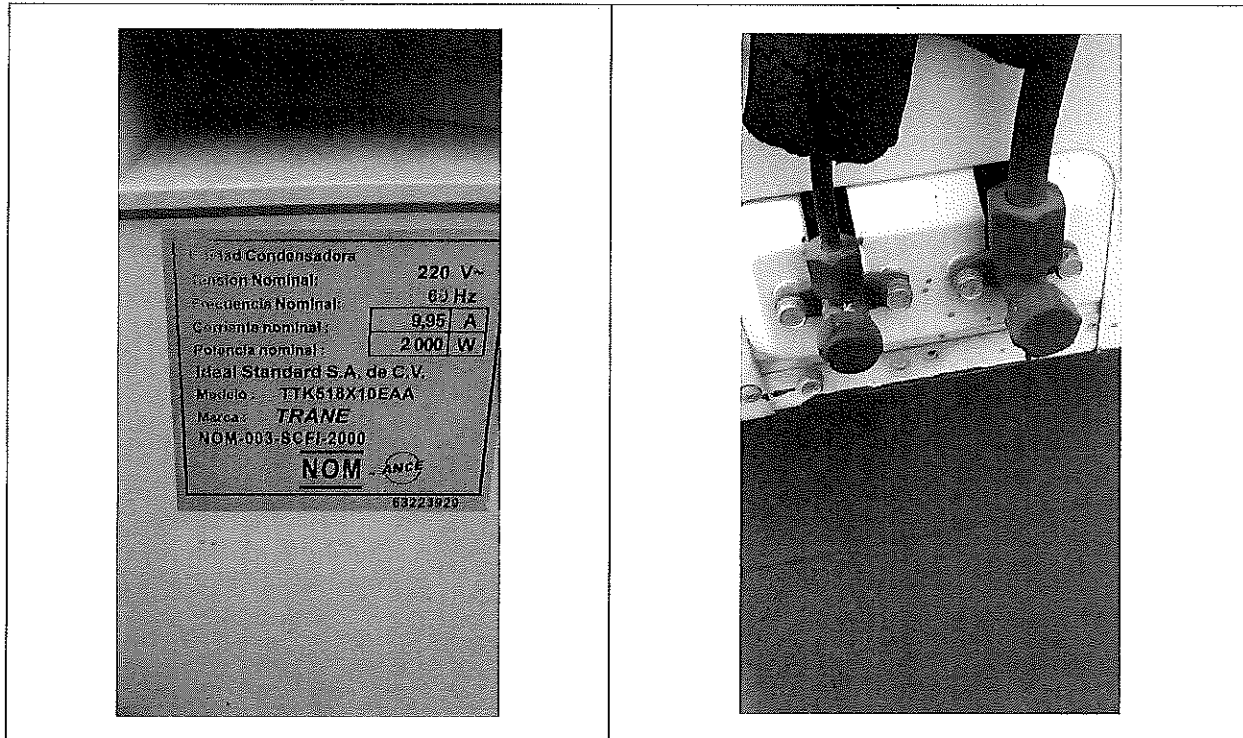

*Alvaro Eduardo P...*



**RED DE CAMPUS EN JALISCO**

**DIRECCIÓN GENERAL**

Rinconada del Agua 2811, Col. Rinconada del Bosque,  
C.P. 44550, Guadalajara, Jalisco.  
Tel: (33) 38 84 94 70  
[www.tecmm.edu.mx](http://www.tecmm.edu.mx)

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

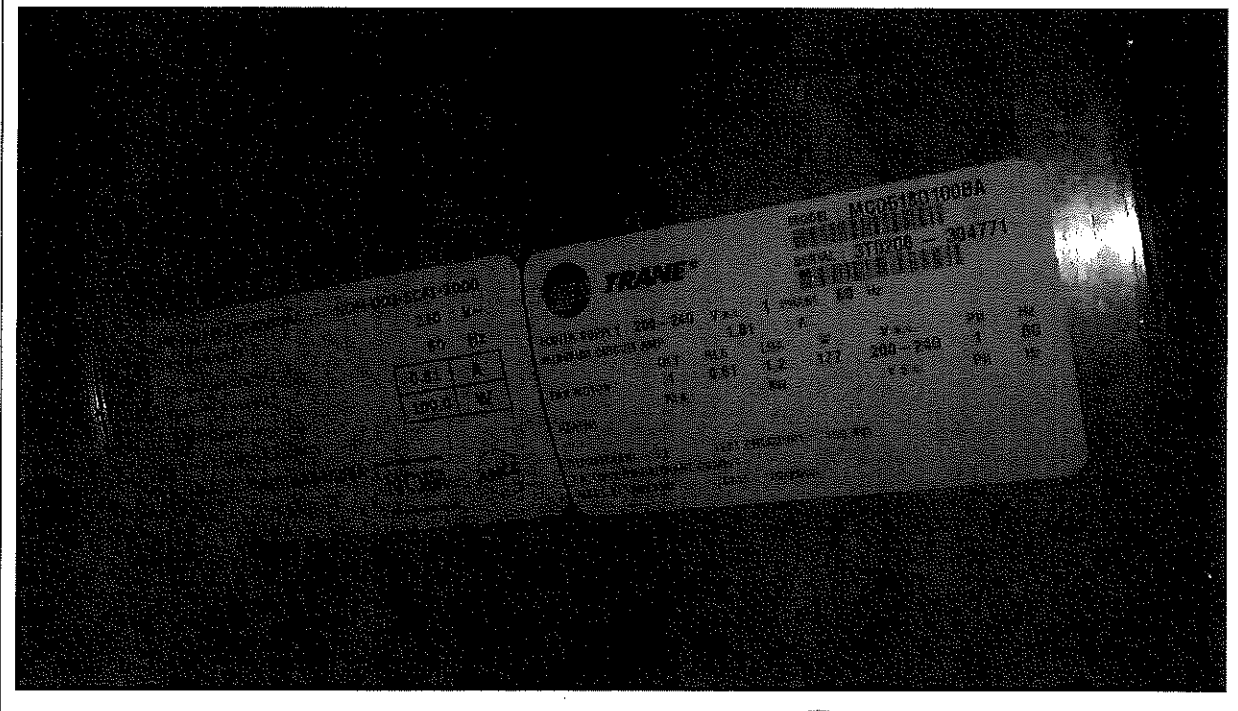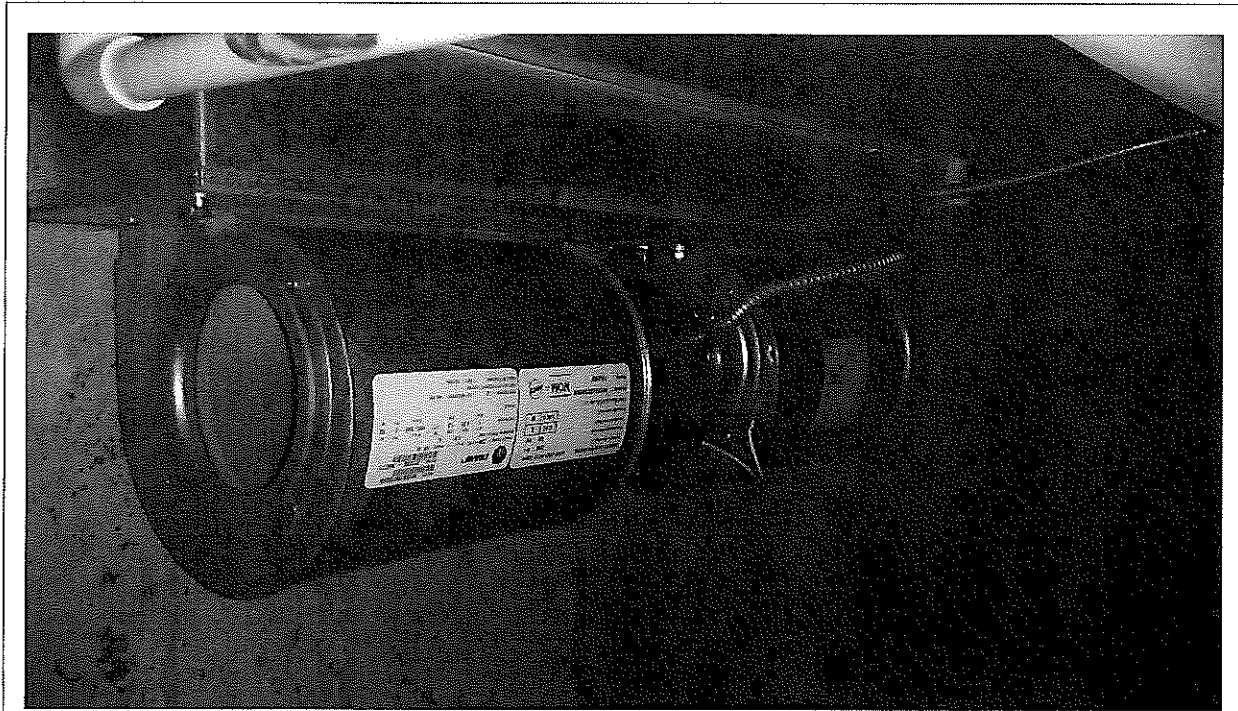


**RED DE CAMPUS EN JALISCO**

**DIRECCIÓN GENERAL**

Rinconada del Agua 2811, Col. Rinconada del Bosque,  
C.P. 44550, Guadalajara, Jalisco.  
Tel: (33) 38 84 94 70  
[www.tecmm.edu.mx](http://www.tecmm.edu.mx)

Alvaro Eduardo Paredes  
9  
[Signature]

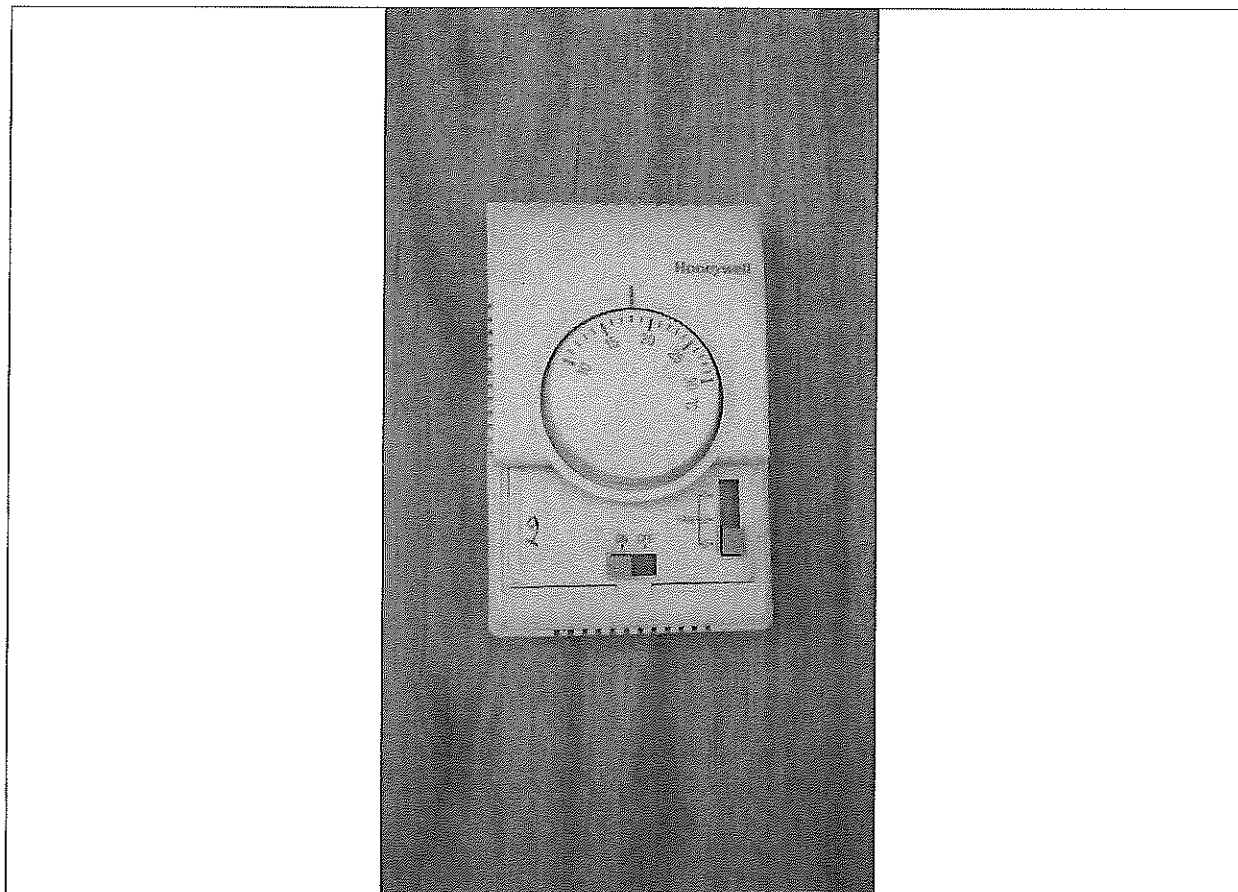

Los condensadores se encuentran instalados en la azotea de un edificio departamental tipo III que cuenta con planta baja y planta alta, la mitad de ellos dan servicio en la planta alta y la otra mitad en planta baja. La altura del edificio es de 9 metros.

2. ¿En el concepto de Campus Tamazula, se especifica el equipo como "Condensadora" y no como en los otros campus que dice "Mini Split" en el caso de Campus Tamazula se refieren al equipo completo o solo a la condensadora? ya que es muy rara la venta sola de la condensadora sin su evaporador.

Respuesta: Únicamente se requiere la condensadora que sea compatible con los equipos instalados en la actualidad.

EDUARDO GERMÁN PÉREZ MENDOZA

1. ¿Los compresores de 2 y 3 toneladas son scroll o rotativos?

Respuesta: Son tipo Scroll.

### RED DE CAMPUS EN JALISCO

#### DIRECCIÓN GENERAL

Rinconada del Agua 2811, Col. Rinconada del Bosque,

C.P. 44550, Guadalajara, Jalisco.

Tel: (33) 38 84 94 70

[www.tecmm.edu.mx](http://www.tecmm.edu.mx)

Alvaro Eduardo Paredes

2. ¿Es posible que nos proporcione el modelo del equipo donde se instalara el motor?

**Respuesta: Si, son Fan Coil a gas.**

3. Partida 8: ¿Los condensadores son para fan coil? si es negativa la respuesta ¿nos pueden indicar el modelo específico?

**Respuesta: Los 35 condensadores instalados son de la marca Trane, modelo TTK518X10EAA.**

4. ¿Los condensadores son divididos?

**Respuesta: Si.**

Previa lectura de la presente y no habiendo más hechos que hacer constar se da por concluida a las 10:45 (diez horas con cuarenta y cinco minutos), del día en que dio inicio firmando esta Acta de Junta Aclaratoria para constancia, en todas sus fojas al margen y al calce, los que en ella intervinieron y quisieron hacerlo.

Por la Unidad Centralizada de Compras:

C. Ricardo Ramos Dueñas

Director de Administración y Finanzas del ITJMMPYH

C. Julio César Jiménez Zermeno

Comprador del ITJMMPYH

En representación del área requirente:

C. Álvaro Eduardo Papías Pinto

Coordinador de Servicios Generales del ITJMMPYH

En representación del titular del órgano de control

C. Emmanuel Tonatiuh Medina Vázquez

Auditor del ITJMMPYH

## RED DE CAMPUS EN JALISCO

### DIRECCIÓN GENERAL

Rinconada del Agua 2811, Col. Rinconada del Bosque,

C.P. 44550, Guadalajara, Jalisco.

Tel: (33) 38 84 94 70

[www.tecmm.edu.mx](http://www.tecmm.edu.mx)